

Nr. 2/6/2026

Jelgavā [dokumenta datums skatāms laika zīmogā]

### IESNIEGUMS


#### par siltumenerģijas cenas griestiem

- [1] SIA “Gren Rīga”, reģ. Nr. 40003645722 (turpmāk – Gren), nosūta savu izvērtējumu par regulatora noteikto maksimālo siltumenerģijas iepirkuma cenu, ņemot vērā siltumenerģijas tirgus nosacījumus un siltumenerģijas cenas noteikšanu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – SPRK) metodikai. Aprēķins veidots jaunas 50 MW šķeldas katlumājas būvniecībai 2026. gadā, izmantojot Gren aktuālos datus.
- [2] Siltumenerģijas cenas noteikšanu atbilstoši SPRK metodikai rāda, ka pie šķeldas cenas 23 EUR/MWh siltumenerģijas ražošanas tarifs ir 59,35 EUR/MWh, pastāvīgajām izmaksām sastādot 29,93 EUR/MWh no tām. Paredzot augstu sezonas vidējo lietderības koeficientu – 100 %, šķeldas cenai mainoties par 1 EUR/MWh, siltumenerģijas tarifs arī mainās par 1 EUR/MWh.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins - kopējais aprēķins												
Nr.p.k.	Mērvienība	Apzīmējums, aprēķina izteiksme	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts
42.1	Siltumenerģijas tarifs (viendabīga tarifa gadījumā)	EUR/MWh	T	59.35	60.35	61.35	62.35	63.35	64.35	65.35	66.35	66.35
42.2	Ienākumi par siltumenerģiju	tūkst.EUR	$IE_{i,T} = T \times Q_{i,sp} / 1000$	12,729.50	12,943.96	13,158.43	13,372.90	13,587.36	13,801.83	14,016.29	14,230.76	14,230.76
42.3	Ienākumi par siltumenerģiju kopā:	tūkst.EUR	$IE_{i,T} = E_{i,T} + IE_{i,Q}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.4	t.sk. no enerģijas komponentes	tūkst.EUR	$IE_{i,Q} = E_{i,Q} \times Q_{i,sp} / 1000$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.5	t.sk. no siltuma jaudas maksas	tūkst.EUR	$IE_{i,Q} = K_{i,Q} \times Q_{i,sp}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.6	Mainīgās izmaksas	tūkst.EUR	$IM = IM1 + IM2 + IM3 - Izud$	6,310.41	6,524.87	6,739.34	6,953.81	7,168.27	7,382.74	7,597.20	7,811.67	7,811.67
42.7	Pastāvīgās izmaksas	tūkst.EUR	$IRSTp = IR_p + I_{sp} + I_p$	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67
42.8	Peļņa pirms nodokļiem	tūkst.EUR	$PPN = E_{i,T} - IM - IRSTp$	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42
42.9	Uzņēmuma ieņēmuma nodoklis	tūkst.EUR	UIN	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11
42.10	Pārējie nodokļi (NĪN)	tūkst.EUR	NĪN	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
42.11	Pastāvīgās izmaksas kopā	tūkst.EUR	$IP = IRSTp + UIN + NĪN$	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78
42.12	Pārskata gada peļņa (neto peļņa)	tūkst.EUR	$NP = PPN - (UIN + NĪN)$	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32
42.13	Peļņa pirms procentu un nodokļu samaksas	tūkst.EUR	$PPPN = PPN - K_{i,pro}$	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00
42.14	Gada vidējā kopkapitāla vērtība	tūkst.EUR	KK	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00
42.15	Kopkapitāla rentabilitāte	%	$KR = PPN / KK \times 100$	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
	Kurimāmā cena enerģijas vienībās (pie ZSS) - šķelda	EUR/MWh		23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	30.00

Piezīme – detalizēts aprēķins pieejams vēstules pielikumā.

- [3] Izvērtējot siltumenerģijas tirgu 2025./2026. gada apkures sezonā, kurā pirmo reizi tika izmantots dienas siltumenerģijas iepirkums, vidējā Gren Rīga sasniegtā siltumenerģijas cena bija par 13,80 EUR/MWh zemāka nekā noteiktie siltumenerģijas cenas griesti 60 EUR/MWh, proti – 46,20 EUR/MWh. Ja cenas griesti būtu noteikti 50 EUR/MWh, tad sasniegtā siltumenerģijas cena būtu tikai 40,36 EUR/MWh, kas savukārt nozīmē, ka šķeldas siltuma avoti strādātu ar zaudējumiem, nespējot pilnībā segt kapitāla izmaksas vai citas fiksētās ražošanas izmaksas.

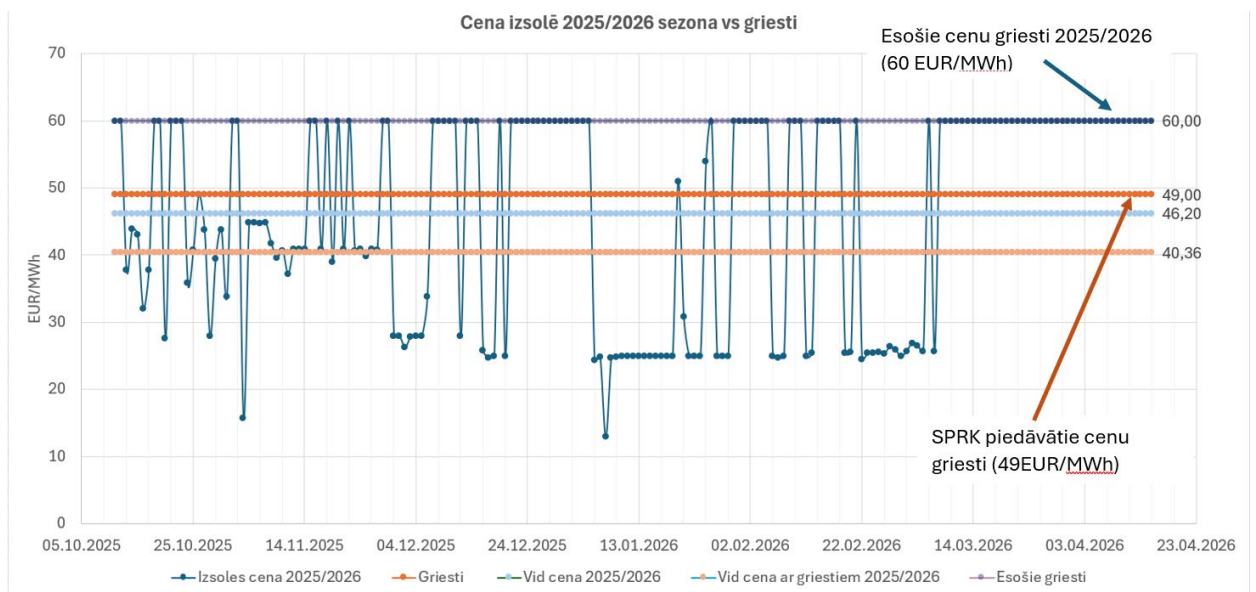

- [4] Ņemot vērā būtisko atšķirību starp siltumenerģijas cenas griestiem un faktiski sasniedzamo siltumenerģijas cenu konkurējoša tirgus apstākļos, cenas griestu noteikšanu nedrīkst skatīt atrauti no siltumenerģijas tirgus nosacījumiem.
- [5] Ņemot vērā aprēķinus un analīzi, Gren uzskata, ka siltumenerģijas cenas griestiem, pie šķeldas tirgus cenas 23 EUR/MWh, ir jābūt noteiktiem diapazonā 65–70 EUR/MWh. Turklāt siltumenerģijas cena būtu nosakāma divās daļās, atdalot investīcijas un fiksētās izmaksas no mainīgajām ražošanas izmaksām, tā nodrošinot efektīvu īstermiņa siltumenerģijas ražošanas optimizēšanu, izmantojot mainīgo siltumenerģijas cenas daļu.
- [6] Šāds divdaļīgs cenas princips plaši tiek izmantots dažādās nozarēs Latvijā, piemēram, AS “Latvenergo” siltumenerģijas ražošanai, AS “Sadales tīkls”, AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Conexus Baltic Grid” un AS “Gasol”. Tāpat tas tiek piemērots siltumenerģijas iepirkumos citās pilsētās, tostarp Kopenhāgenā un tās apkārtnē, tādējādi nodrošinot stabilu vidi investīcijām ilgtermiņā un optimizētas ražošanas izmaksas īstermiņā, nodrošinot, ka katrā dienā un stundā tiek izmantoti konkurētspējīgākie resursi siltumenerģijas ražošanai.
- [7] Svarīgi atzīmē, ka Enerģētikas likuma regulējums jāskata kopā ar likumu “*Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem*”, kuru mērķis pēc būtības ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā ir panākt, lai cenas būtu balstītas uz ekonomiski pamatotām izmaksām un lai tiktu veicināta ekonomiski pamatota konkurence regulējamās nozarēs. Tas nozīmē, ka regulators nevar pilnīgi abstrahēties no tirgus realitātes, jo pretējā gadījumā nevar objektīvi novērtēt ne izmaksu pamatošību, ne konkurences mehānismu ietekmi.
- [8] Sevišķi svarīgi ir atzīmēt, ka cenu griestu ieviešana Enerģētikas likumā nepārprotami tika veikta reakcijā uz situāciju Rīgas siltumenerģijas tirgū, tātad pats regulējums ir specifisks konkrētajam tirgum, pat tad, ja likumdevējs šo pienākumu pēcāk ir paplašinājis uz visu Latvijas teritoriju.
- [9] Ja cenu griesti tiek noteikti, neizvērtējot konkrētā tirgus struktūru, konkurences dinamiku, tehnoloģiskās atšķirības, mainīgās un fiksētās izmaksas un investīciju atgūšanas loģiku, pastāv risks, ka SPRK lēmums neatbildīs regulējuma mērķim. Līdz ar to Gren atkārtoti aicina SPRK apzināties, ka maksimālās cenas noteikšana ir tieša iejaukšanās konkurējoša tirgus darbībā, un SPRK, piemērojot Enerģētikas likumu kopsakarā ar likuma “*Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem*” mērķi nodrošināt ekonomiski pamatotas izmaksas un veicināt konkurenci, nav tiesīgs noteikt cenu griestus atrauti no konkrētā



tirgus apstākļiem, konkurences dinamikas un objektīvi pamatotas izmaksu struktūras, ņemot vērā gan līdz šim veiktās, būvniecības fāzē esošās un potenciālās nākotnes investīcijas. Gren saskata riskus mēģinājumos piemērot konkurences tiesībās balstītos principus un pieejas par “pietiekami efektīva konkurenta” izmaksu analīzi atrauti no konkrētā tirgus apstākļiem.

Ievērojot minēto, Gren Rīga lūdz SPRK ņemt vērā šajā vēstulē ietvertu izvērtējumu, nosakot regulatora maksimālo siltumenerģijas iepirkuma cenu, un paredzēt tādu pieeju, kas nodrošina gan ekonomiski pamatotu cenu līmeni, gan ilgtspējīgu investīciju atgūšanu konkurējošā siltumenerģijas tirgū.

Pielikums Nr.1: Siltumenerģijas cenas griesti 1

Pielikums Nr.2: Siltumenerģijas cenas griesti 2

SIA “Gren Rīga” vārdā,

Valdes priekšsēdētājs /paraksts\*/ Andris Vanags

Prokūrists /paraksts\*/ Jānis Zuļķis

**\*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**



**Peļņas vai zaudējumu aprēķins - siltumenerģijas ražošana**

Nr.p.k.		Mērvienība	Apzīmējums, aprēķina izteiksme	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts
35.1	Siltumenerģijas tarifs (viendaļīga tarifa gadījumā)	EUR/MWh	T1	59.35	60.35	61.35	62.35	63.35	64.35	65.35	66.35	
35.2	Ienākumi par siltumenerģiju	tūkst.EUR	$IE_{Q1}=T1 \times Q_{neto}/1000$	12,729.50	12,943.96	13,158.43	13,372.90	13,587.36	13,801.83	14,016.29	14,230.76	
35.3	Ienākumi par siltumenerģiju kopā:	tūkst.EUR	$IE_{Q1}=IE_{EKQ1}+IE_{JKQ1}$	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.4	t.sk. no enerģijas komponentes	tūkst.EUR	$IE_{EKQ1}=EK_{Q1} \times Q_{neto}/1000$	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.5	t.sk. no siltuma jaudas maksas	tūkst.EUR	$IE_{JKQ1}=JK_{Q1} \times Q_{Jpiepr}$	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.6	Mainīgās izmaksas	tūkst.EUR	IM1	6,310.41	6,524.87	6,739.34	6,953.81	7,168.27	7,382.74	7,597.20	7,811.67	
35.7	Ražošanas pastāvīgās izmaksas	tūkst.EUR	IRp	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	
35.8	Peļņa pirms nodokļiem	tūkst.EUR	$PPN1=IE_{Q1}-IM1-IRp$	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	
35.9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	tūkst.EUR	UIN1	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	
35.10	Nekustamā īpašuma nodoklis	tūkst.EUR	NIN1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
35.11	Pārskata gada peļņa (neto peļņa)	tūkst.EUR	$NP1=PPN1-(UIN1+NIN1)$	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	
35.12	Peļņa pirms procentu un nodokļu samaksas	tūkst.EUR	$PPPN1=PPN1+K_{PROC1}$	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	
35.13	Gada vidējā kopkapitāla vērtība	tūkst.EUR	KK	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	
35.14	Kopkapitāla rentabilitāte	%	$KR1=PPPN1/KK \times 100$	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	
35.15	Pastāvīgās izmaksas uz siltumenerģijas vienību	EUR/MWh	$IpV1=(IP1+NP1) \times 1000/Q_{neto}$	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	

**Siltumenerģijas gala tarifs**

Nr.p.k.		Mērvienība	Apzīmējums, aprēķina izteiksme	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts
41.1	Kopējās izmaksas	tūkst.EUR	$I=IR+IS+IT-Izud$	12,729.50	12,943.96	13,158.43	13,372.90	13,587.36	13,801.83	14,016.29	14,230.76	
	Neparedzēto ienākumu/izdevumu komponente	EUR/MWh										
41.2	Gala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā	EUR/MWh	$T=T1+T2+T3$	59.35	60.35	61.35	62.35	63.35	64.35	65.35	66.35	
41.3	Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā	EUR/MWh	$EK_{Q1}=IM \times 1000 / Q_{piepr}$	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.4	Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksas divdaļīga tarifa gadījumā	tūkst.EUR/MWh gadā	$JK_{Q1}=(IP+NP) / Q_{Jpiepr}$	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.5	Pastāvīgās izmaksas uz siltumenerģijas vienību	EUR/MWh	$IPV=(IP+NP) \times 1000 / Q_{piepr}$	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins - kopējais aprēķins**

Nr.p.k.		Mērvienība	Apzīmējums, aprēķina izteiksme	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts	Tarifu projekts
42.1	Siltumenerģijas tarifs (viendaļīga tarifa gadījumā)	EUR/MWh	T	59.35	60.35	61.35	62.35	63.35	64.35	65.35	66.35	
42.2	Ienākumi par siltumenerģiju	tūkst.EUR	$IE_{Q1}=T \times Q_{piepr}/1000$	12,729.50	12,943.96	13,158.43	13,372.90	13,587.36	13,801.83	14,016.29	14,230.76	
42.3	Ienākumi par siltumenerģiju kopā:	tūkst.EUR	$IE_{Q1}=IE_{EKQ1}+IE_{JKQ1}$	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.4	t.sk. no enerģijas komponentes	tūkst.EUR	$IE_{EKQ1}=EK_{Q1} \times Q_{piepr}/1000$	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.5	t.sk. no siltuma jaudas maksas	tūkst.EUR	$IE_{JKQ1}=JK_{Q1} \times Q_{Jpiepr}$	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.6	Mainīgās izmaksas	tūkst.EUR	$IM=IM1+IM2+IM3-Izud$	6,310.41	6,524.87	6,739.34	6,953.81	7,168.27	7,382.74	7,597.20	7,811.67	
42.7	Pastāvīgās izmaksas	tūkst.EUR	$IRSTp=IRp+ISp+ITp$	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	4,418.67	
42.8	Peļņa pirms nodokļiem	tūkst.EUR	$PPN=IE_{Q1}-IM-IRSTp$	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	2,000.42	
42.9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	tūkst.EUR	UIN	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	500.11	
42.10	Pārējie nodokļi (NIN)	tūkst.EUR	NIN	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
42.11	Pastāvīgās izmaksas kopā	tūkst.EUR	$IP=IRSTp+UIN+NIN$	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	4,920.78	
42.12	Pārskata gada peļņa (neto peļņa)	tūkst.EUR	$NP=PPN-(UIN+NIN)$	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32	
42.13	Peļņa pirms procentu un nodokļu samaksas	tūkst.EUR	$PPPN=PPN+K_{PROC}$	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	
42.14	Gada vidējā kopkapitāla vērtība	tūkst.EUR	KK	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	
42.15	Kopkapitāla rentabilitāte	%	$KR=PPPN/KK \times 100$	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	
	Kurināmā cena enerģijas vienībās (pie ZSS)-šķelda	EUR/MWh		23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	