

KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?

KĀ REGULATORS IZSKATA SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMA TARIFU PROJEKTU?

IZVĒRTĒŠANA līdz 90 dienām

Saskaņā ar Regulatora metodiku **komersants** pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma Regulatoram **iesniedz aprēķināto tarifa projektu** kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem un paziņojumu par tarifa projektu.

Komersants 10 dienu laikā pēc tarifa projekta iesniegšanas Regulatorā:

- publicē paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" un savā mājaslapā,
- nosūta paziņojumu pašvaldībai publicēšanai tās mājaslapā un iedzīvotāju informēšanai.

Iepazīties ar tarifa projektu un iesniegt priekšlikumus un ieteikumus var pie komersanta un Regulatorā.

Regulators:

- rūpīgi izvērtē tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatojumu,
- paziņojumu par tarifu projektu un tarifu projekta kopsavilkumu publicē Regulatora mājaslapā,
- organizē uzklaušanās sanāksmi,
- izvērtē sabiedrisko pakalpojumu lietotāju priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu.

Nepieciešamības gadījumā **Regulators** komersantam:

- pieprasa sniegt noteiktā termiņā (ne īsākā par 10 dienām) papildu informāciju un dokumentus, ja nav pietiekamu ziņu,
- uzdod veikt tarifu projekta pārrēķinu noteiktā termiņā (ne īsākā par 5 darba dienām), ja aprēķināts nepareizi vai izmaksas ir nepamatotas.

Laiku, kurā komersants pārrēķina tarifa projektu un gatavo papildu informāciju, neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas laikā.

LĒMUMA PIEŅĒMŠANA līdz 30 dienām

Regulators pieņem lēmumu par jauno tarifu.

PAZIŅOŠANA līdz 10 dienām

Lēmumu par apstiprināto tarifu **Regulators:**

- publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis",
- ievieto Regulatora mājaslapā,
- nosūta pašvaldībai, ievietošanai tās mājaslapā un iedzīvotāju informēšanai,
- informē komersantu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS ne agrāk kā 30 dienu laikā


Jaunais tarifs stājas spēkā ne agrāk kā 30 dienu laikā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".



Regulators tarifus neapstiprina, ja kopējais siltumenerģijas apjoms **ir mazāks par 5000 MWh/gadā**, kas atbilst apmēram 6 - 8 piecdesmit dzīvokļu ēkām.

CIK TĀLU TIEK REGULĒTS SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMS?

Siltumapgādes pakalpojums tiek regulēts siltumenerģijas pārvadei **līdz ēkas ievadam jeb ēkas siltummezglam**, kur ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs.

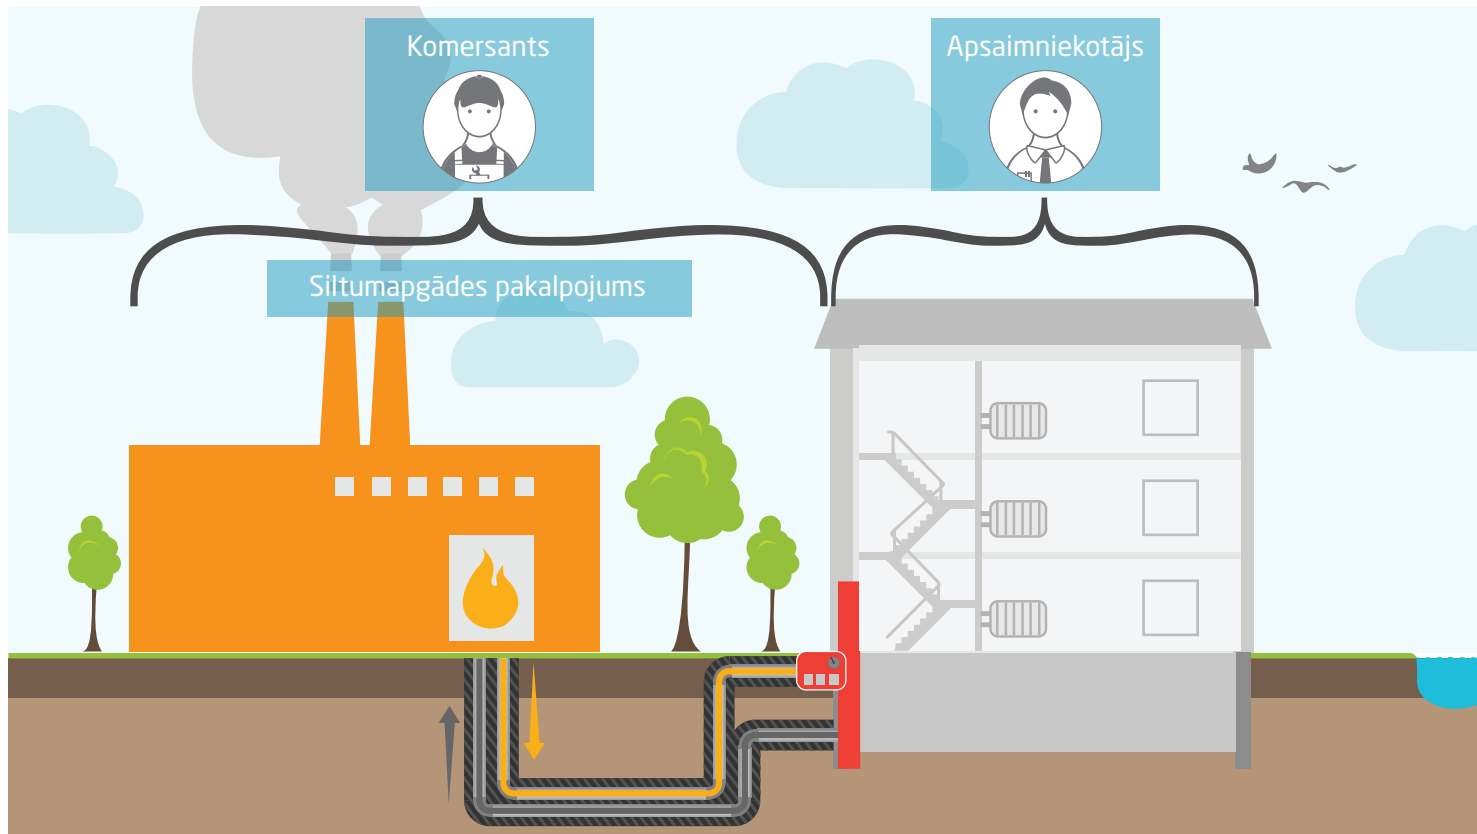

Siltumapgādes sistēmu uztur siltumapgādes komersants, bet apsaimniekotājs uztur ēkas iekšējās sistēmas.

KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?



KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?

1. Centralizētajā siltumapgādē siltumenerģijas ceļš līdz radiatoram sākas ar siltumenerģijas saražošanu katlu mājā vai koģenerācijas stacijā.
2. Saražotā siltumenerģija tiek pārvadīta līdz ēkām pa siltumtrasēm. Šo siltumenerģijas ceļa posmu līdz ēkai sauc par siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu.
3. Ēkā ir izvietots siltummezgls, kas uzskaita pievadīto siltumenerģiju, kas tālāk tiek novadīta ēkas apkures sistēmā un karstā ūdens uzsildīšanai.

Tālāk siltumenerģijas ceļš ēkā sadalās.

4. Siltumenerģija cirkulē radiatoru sistēmā un nodrošina ēkās apkuri.
5. Ar siltumenerģijas palīdzību tiek uzsildīts ēkai pievadītais aukstais ūdens, lai no krāna varētu tecēt karstais ūdens.
6. Karstais ūdens ēkas iekšējā sistēmā nepārtraukti atdziest, bet, lai nodrošinātu cilvēka komfortu un atverot krānu, ūdens tomēr būtu karsts, notiek nepārtraukta karstā ūdens cirkulācija sistēmā un šī ūdens sildīšana.

KĀDAS IZMAKSAS IEKĻAUJ SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMA TARIFĀ?

Siltumapgādes pakalpojuma tarifā ietver tikai tās izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam jeb siltummezglam, tas ir, izmaksas par siltumapgādes izveidi, uzturēšanu un pakalpojuma sniegšanu.

Visām izmaksām ir jābūt ekonomiski pamatotām.

Iekļauj izmaksas



Pamatlīdzekļu nolietojums



Iekārtu remonts un uzturēšana



Darbinieku atalgojums



Iepirktais siltums



Kurināmais



Nodokļi (DRN, UIN, NIN)



Elektrības, ūdens un ķīmikāliju izmaksas

Citas saimnieciskās darbības


Neiekļauj izmaksas




Parādi



Rēķinu izrakstīšana

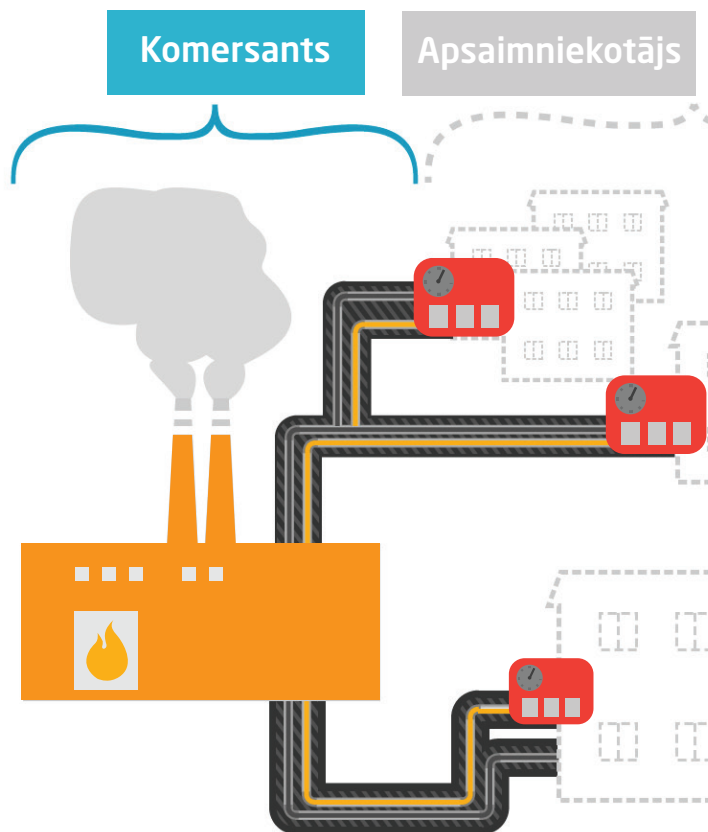


KĀDI FAKTORI IETEKMĒ SILTUMENERĢIJAS TARIFU DAŽĀDĀS APDZĪVOTĀS VIETĀS?

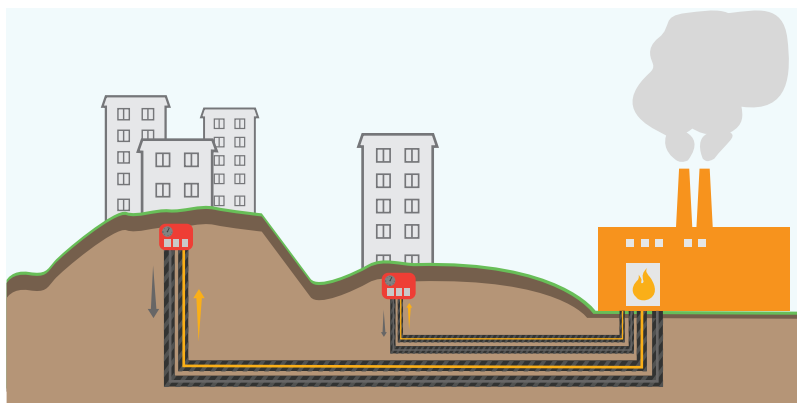

Siltumenerģijas tarifi dažādās apdzīvotās vietās ir atšķirīgi, un tam par iemeslu ir vairāki faktori:

- Patēriņa apjoms
- Iedzīvotāju (apbūves) blīvums
- Teritorijas reljefs un teritoriālais izvietojums
- Infrastruktūras lielums
- Veiktās investīcijas un tehnoloģijas
- Izmantotais kurināmais (šķelda, gāze, ogles, malka, granulas vai visu kurināmo komplekts)

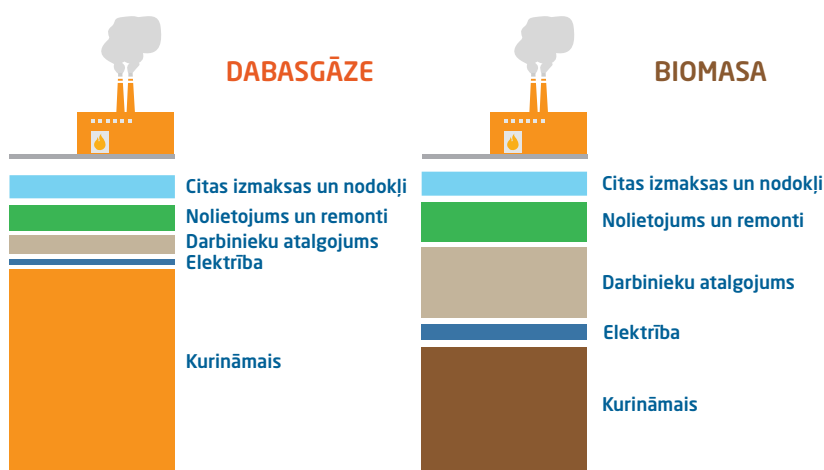


Regulatora apkopotā statistika liecina, ja komersants, kurš ražo siltumenerģiju, pamatā izmanto dabasgāzi, tad kurināmā izmaksas vidēji veido **60 - 80%** no kopējām izmaksām. Savukārt, ja siltumenerģijas ražošanā galvenais kurināmais ir biomasa (malka, ogles, šķelda, granulas), tad izmaksu struktūrā kurināmā izmaksas ir salīdzinoši mazākas, taču ražošanas procesā tad nepieciešams vairāk resursu darbaspēka un remontdarbu nodrošināšanai.

Siltumapgādes tarifs - fiksēts




Malka, ogles, šķelda, granulas

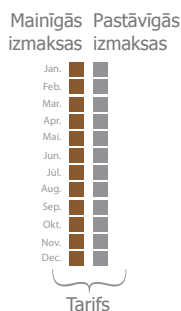

Ja komersants siltumenerģijas ražošanā **izmanto kurināmo, kura iegādes cena ir fiksēta uz noteiktu laika periodu** (piemēram, šķeldu, ogles, granulas, malku), tad arī siltumapgādes tarifs ir noteikts nemainīgs visai apkures sezonai.

Siltumapgādes tarifs - noteikts tabulas veidā

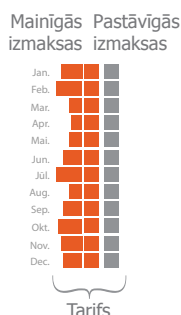

Siltumenerģijas ražotājiem, kuri **kā kurināmo izmanto dabasgāzi** vai vairākus kurināmā veidus, bet viens no tiem ir dabasgāze, **reizi mēnesī** atbilstoši gāzes tarifiem **var mainīties tarifi**, kuri ir apstiprināti tabulas veidā - nosakot siltumapgādes tarifus atbilstoši dažādām dabasgāzes cenām. Piemērojot siltumapgādes tarifus, pastāvīgās ražošanas izmaksas netiek mainītas, vienīgais mainīgais lielums ir gāzes cena.

KĀ DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ VEIDOJAS DZĪVOKĻA INDIVIDUĀLĀ MAKSA PAR SILTUMAPGĀDI?





KAS IETEKMĒ SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅU UN MAKSU PAR TO?

Maksa par apkuri ir atkarīga no siltumenerģijas patēriņa, kuru ietekmē:



Gaisa temperatūra

Jo siltāka ziema, jo mazāks maksājums.

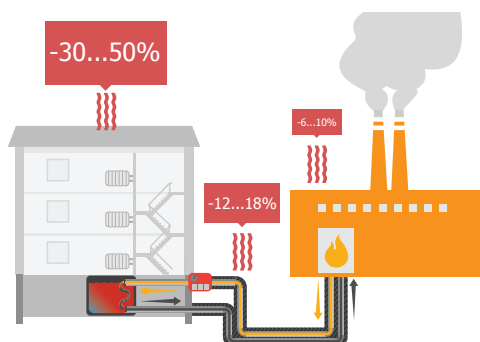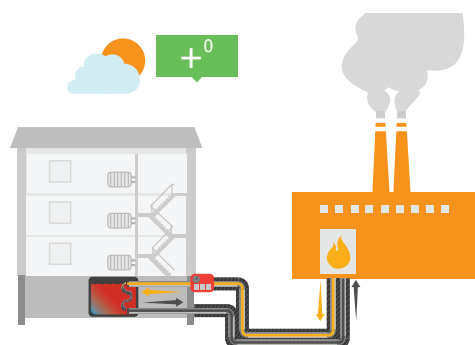

Ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība

Dati par centrālo siltuma apgādi liecina, ka siltumenerģijas ražošanā zudumi sastāda 6-10%, piegādē 12-18%, bet ēkā aiz siltumenerģijas piegādes robežas no 30-50% un vairāk.



Iedzīvotāju komforta prasības telpām un karstajam ūdenim

Samazinot temperatūru telpās par vienu grādu laikā, kad tās netiek izmantotas, rēķinu var samazināt par vidēji 5%. Tātad – samazinot telpas temperatūru nakts stundās vai neizmantojamās telpās, piemēram, no 22°C līdz 18°C – tiks ietaupīti aptuveni 20% siltuma.

